

Warunki zwrotu zespołów kauczynych – rdzeni

**Ogólne warunki zwrotu części używanych:**

1. zespół ma być kompletny, odpowiadający specyfikacji zespołu fabrycznie nowego/ dostarczonego, z oryginalnymi oznaczeniami umożliwiającymi identyfikację, noszący ślady zużycia eksploatacyjnego
2. zespół nie jest rozmontowany ani zdekompletowany
3. korpusy nie są uszkodzone mechanicznie: pęknięcia inne niż eksploatacyjne, złamane, ukruszone, trwale uszkodzone przez nieprofesjonalny demontaż

Warunki szczególne:


akceptacja

wykluczenia


1. pompa CR CP1



2. pompa CR CP3

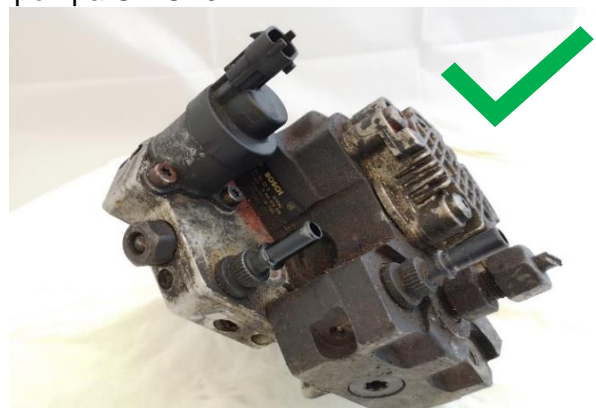

3. pompa CR CP4

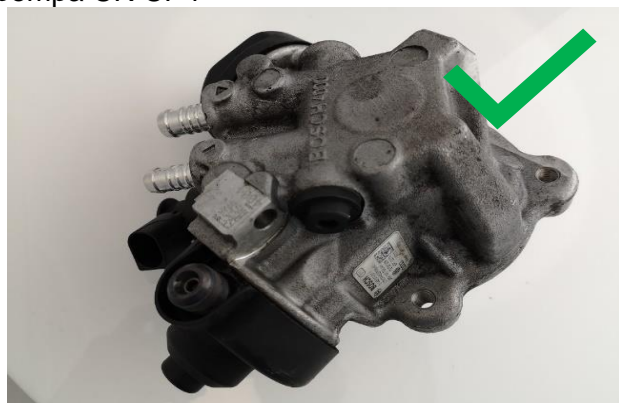

4. Pompa VP

